


ROZVODNÁ SÚSTAVA 1/PEN AC, 230V, 50Hz, TN-C-S
 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 ROZVODNÁ SÚSTAVA 2 AC, 24V, 50Hz, PELV
 OCHRANA MALÝM NAPATÍM

PREDNÝ POHĽAD

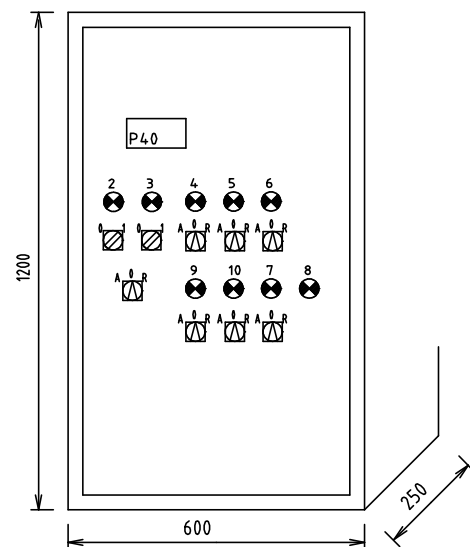

ŠTÍTKY

- A-AUTOMATICKY
- R-RUČNE
- 0-VYPNUTÉ
- 1-ZAPNUTÉ
- 2-KOTOL K1
- 3-KOTOL K2
- 4-ČERPADLO ÚK - ŠKOLA JUH
- 5-ČERPADLO ÚK - TELOCVIČNA
- 6-ČERPADLO ÚK - ŠKOLA SEVER
- 7-ČERPADLO ÚK - VZT V KOTOLNI
- 8-TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA VZT
- 9-NABÍJACIE ČERPADLO TPV
- 10-CIRKULAČNÉ ČERPADLO TPV

.TYP ROZVÁDZAČA	OCELOPLECHOVÝ
ROZMERY (mm)(s x v x h l)	P 600x1200x250mm
KRYTIE	IP 40/20
PRÍVODY	HORE
VÝVODY	HORE
INŠT.VYKON (kW)	2
NÁROČNOSŤ BETA	0,8
VÝPOČ. ZAŤAŽENIE (kW)	1,6
MENOVITÝ PRÚD PRÍPOJNÍC (A):	20

VÝREZ PRE PORUCHOVÚ SGNALIZÁCIU P40 - 67x32mm (hlbka 90mm)

SO 01.4 MaR KOTOLNE

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		VED.PROJEKTANT					
ING. POTOMA		ING. POTOMA				ING. BENDÍK					
<i>Potoma</i>		<i>Potoma</i>									
INVESTOR		ZÁKLADNÁ ŠKOLA HUNCOVCE, okr. KEŽMAROK						SPEC.			
STAVBA		REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE ZŠ HUNCOVCE UL. ŠKOLSKÁ 212/19, HUNCOVCE, okr. KEŽMAROK						TK			
								LIST Č.		1/5	
								POČET A4		5	
								STUPEN		REALIZAČNÝ PROJEKT	
								DATUM		12/2019	
OBJEKT		SO 03 ELEKTROINŠTALÁCIA, MaR, UZEMNENIE						ZAK.CISLO			
										1275/2819	
OBSAH VYKRESU		ROZVÁDZAČ RM1						ARCHIVNI CISLO			
										CIS.VYKR.	
								3			