


ROZVODNÁ SÚSTAVA 1/PEN AC, 230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
ROZVODNÁ SÚSTAVA 2 AC, 24V, 50Hz, PELV
OCHRANA MALÝM NAPATÍM

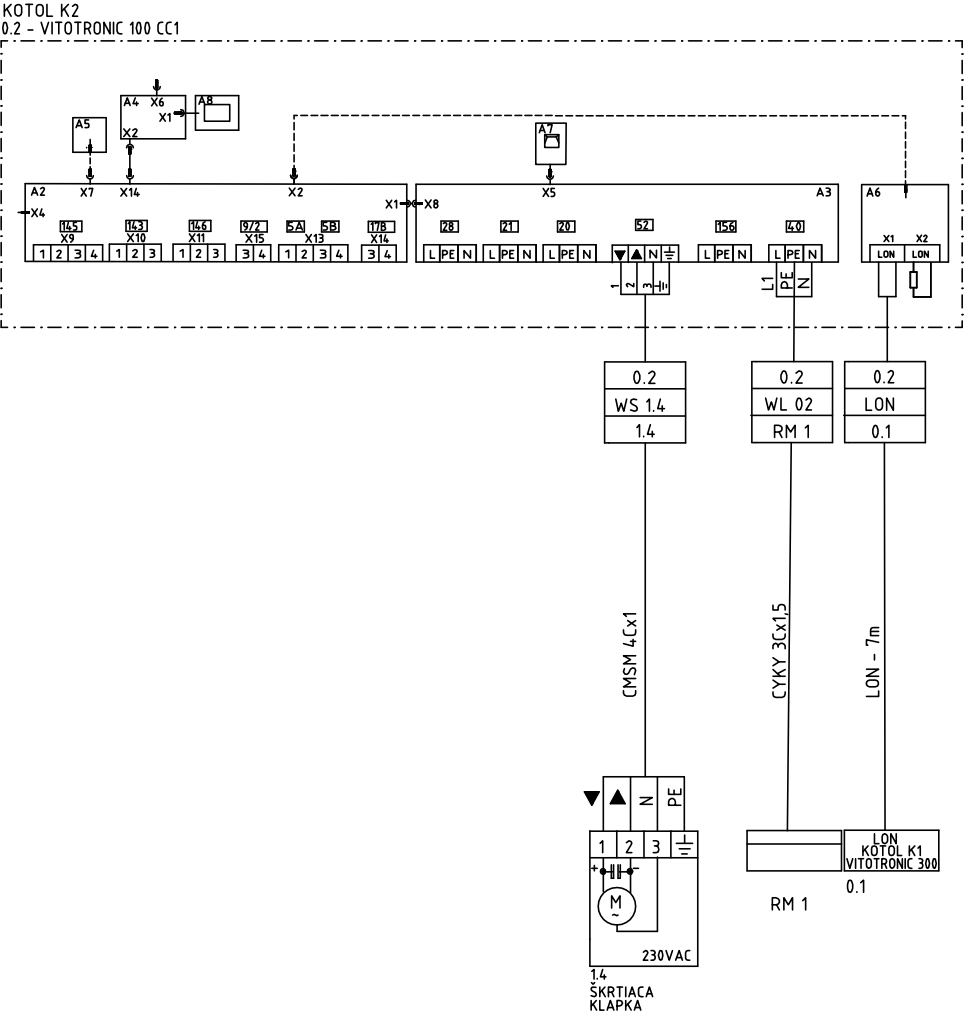

SO 01.4 MaR KOTOLNE

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	VED.PROJEKTANT		
ING. POTOMA	ING. POTOMA		ING. BENDÍK		
INVESTOR	ZÁKLADNÁ ŠKOLA HUNCOVCE, okr. KEŽMAROK			SPEC.	
STAVBA	REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE ZŠ HUNCOVCE UL. ŠKOLSKÁ 212/19, HUNCOVCE, okr. KEŽMAROK			TK	
OBJEKT				LIST Č.	
OBSAH VYKRESU	SO 03 ELEKTROINŠTALÁCIA, MaR, UZEMNENIE KOTLOVÝ REGULÁTOR VITOTRONIC 100 CC1			POČET A4	1
				STUPEN	REALIZAČNÝ PROJEKT
				DATUM	12/2019
				ZAK.CÍSLO	1275/2819
				ARCHIVNI CÍSLO	CIS.VYKR.
					5